
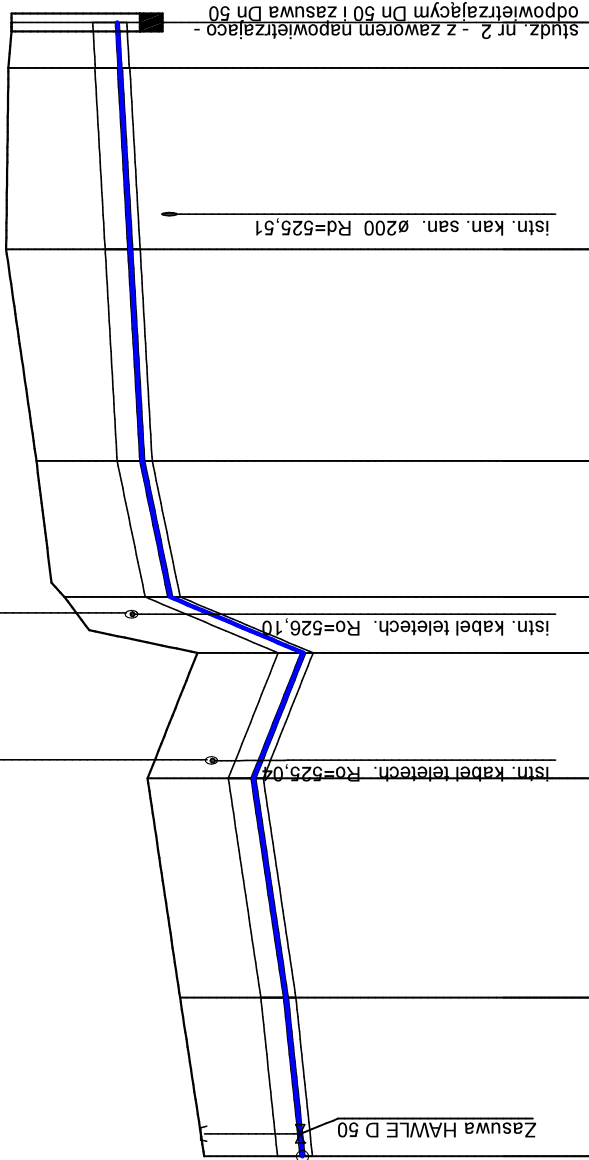
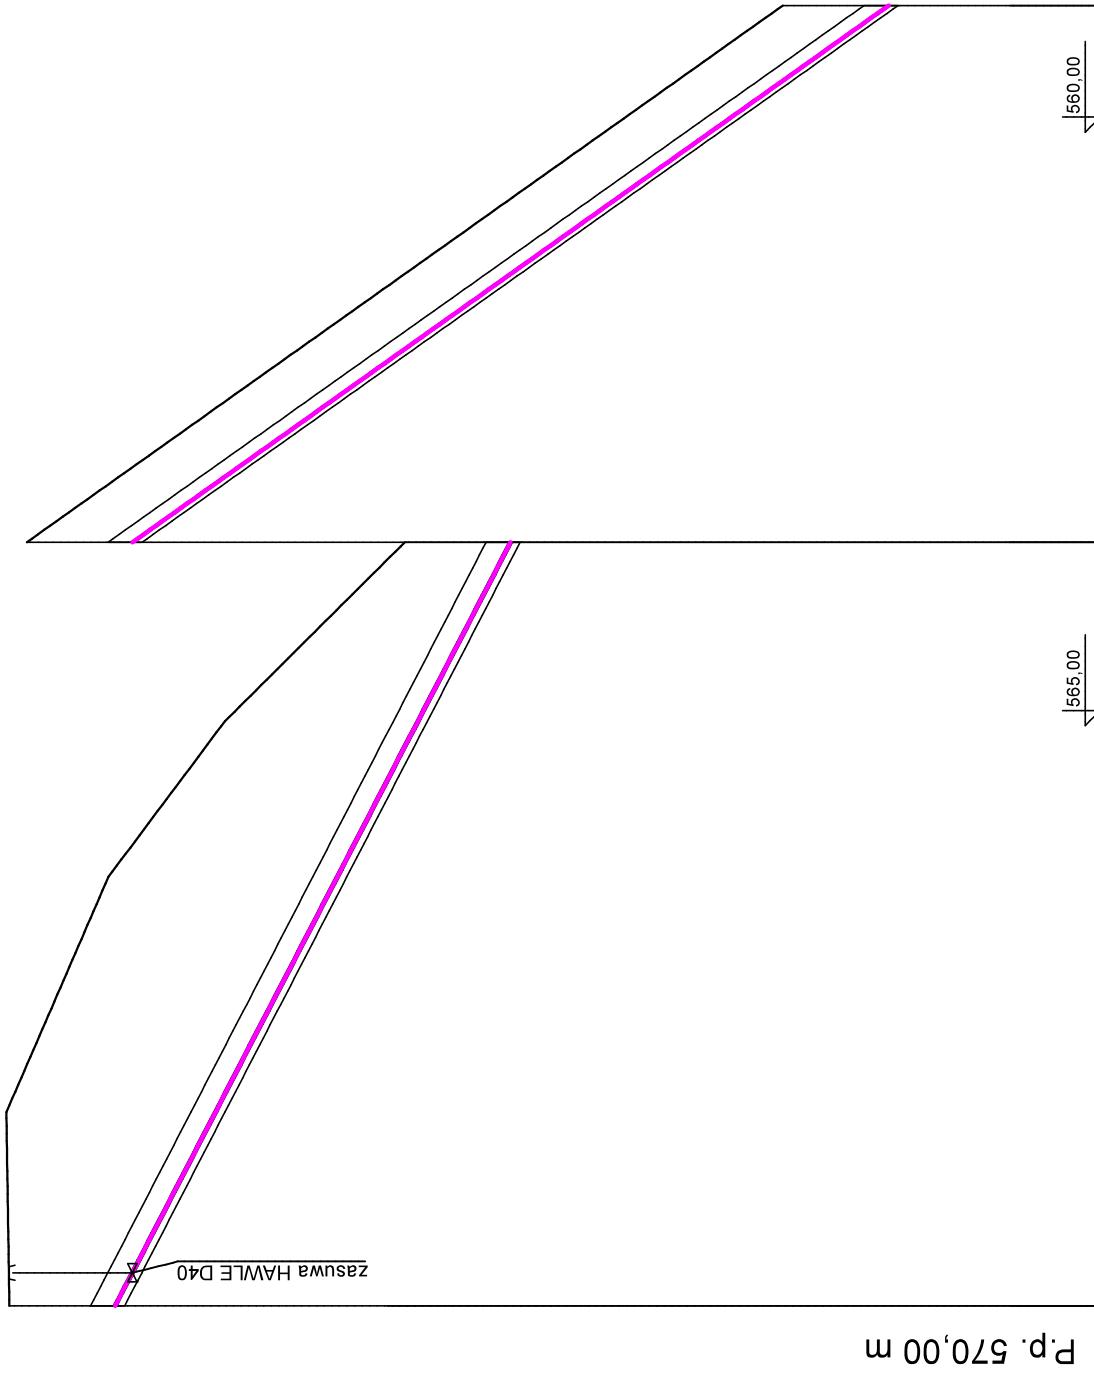


Poziom porównawczy 520,00 m n.p.m.

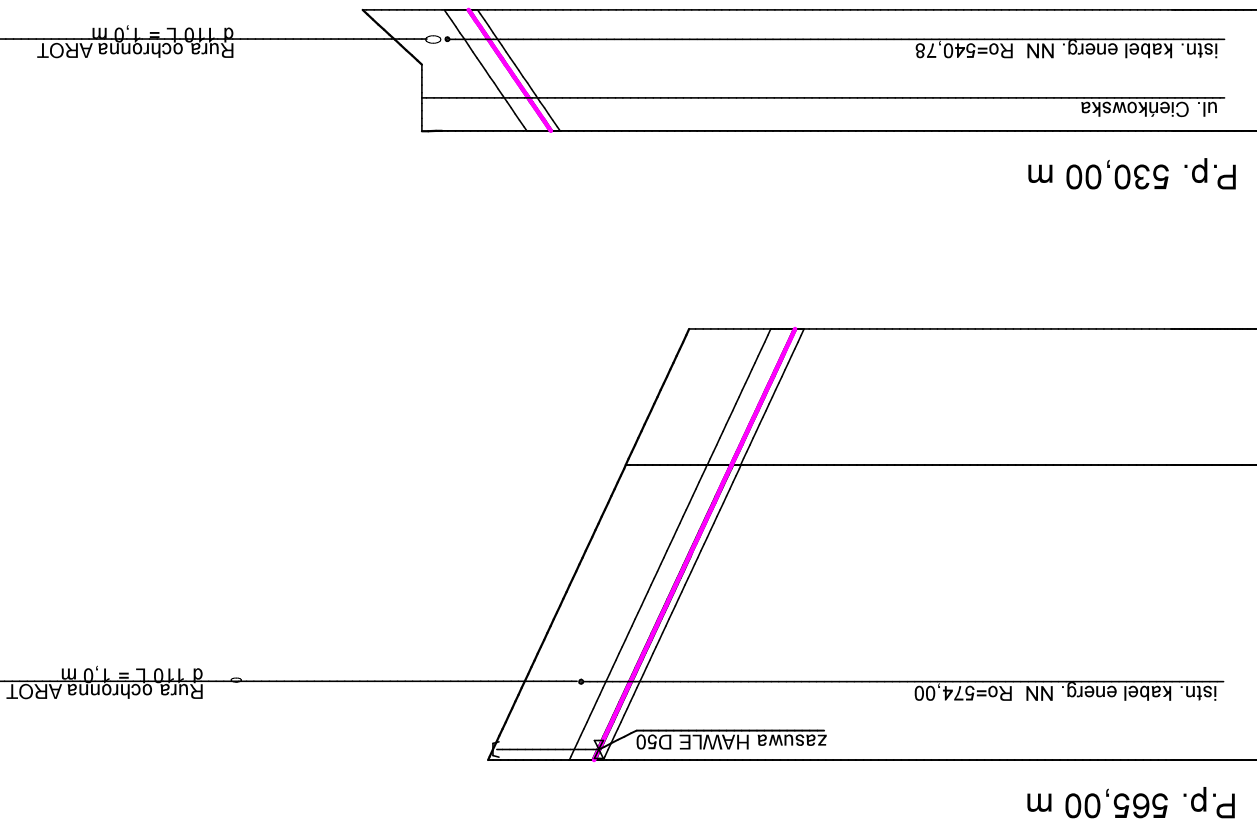

Rzędna terenu projektowanego	525.15	525.47	525.90	525.24	527.00	527.37	527.77	527.74	527.73
Rzędna terenu istniejącego	525.15	525.47	525.90	526.67 525.24	527.00 525.60	527.37	527.77	527.76	527.73
Rzędna osi rurociągu [m]	523.85	524.07	524.50	523.84	525.60	525.97	526.13	526.27	526.30
Zagłębienie osi rurociągu	1.30	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.64	1.47	1.46
Materiał, Odległości	63×5,8 PE100 RC_SDR11_zw L=72,00 m								
Spadek	L=10,50 21,0 ‰ L=14,50 29,7 ‰ L=3,70 475,7 ‰ L=9,00 41,1 ‰ L=29,00 11,4 ‰								
Odległości [m]	10,50	14,50	8,30	3,70	9,00	14,00	12,00	3,00	L=29,00
Podsypka	piaskowa o gr. 10 cm								
Zasyпка	piaskowa o gr. 30 cm								
	8	17	18	19	20	21	22		

[illegible][illegible]

odcinki:

od pkt 8 do pkt 22

od pkt T 27 do T 29

od pkt T 24 do T 32

od pkt T 8 do T 8a

		CIESZYŃ ul. Cieszyńska 13 43-600 Cieszyń TEL. 033 862 986 TEL. 033 862 988 E-MAIL: biuro@niakoprojekt.pl	
Branża:	Uzbrojenie	Cn	606
Faza:	Projekt Budowlano - wykonawczy		
Obiekt:	Budowa wodociągu w Wiśle Maliniec w rejonie ul. Malinka, Cieńkowska		
Treść rysunku:	PROFIL WODOCIĄGU		
Nr projektu:	mgr inż. I. Swarowska		
Nr uprawnień:	315/80 Kt; 380/79 Kt		
Sprawdził:	inż. Sz. Serafin		
Nr uprawnień:	UAN-VI-1227/196/86		
Opracował:	Autor		
Prezes zarządu:	inż. bud. S. Serafin		
Data wykonania:	06.2019	Skala:	1:100/500
Licencja	INTELICAD #1243352	Rys. nr.:	5
		Nr str.	